








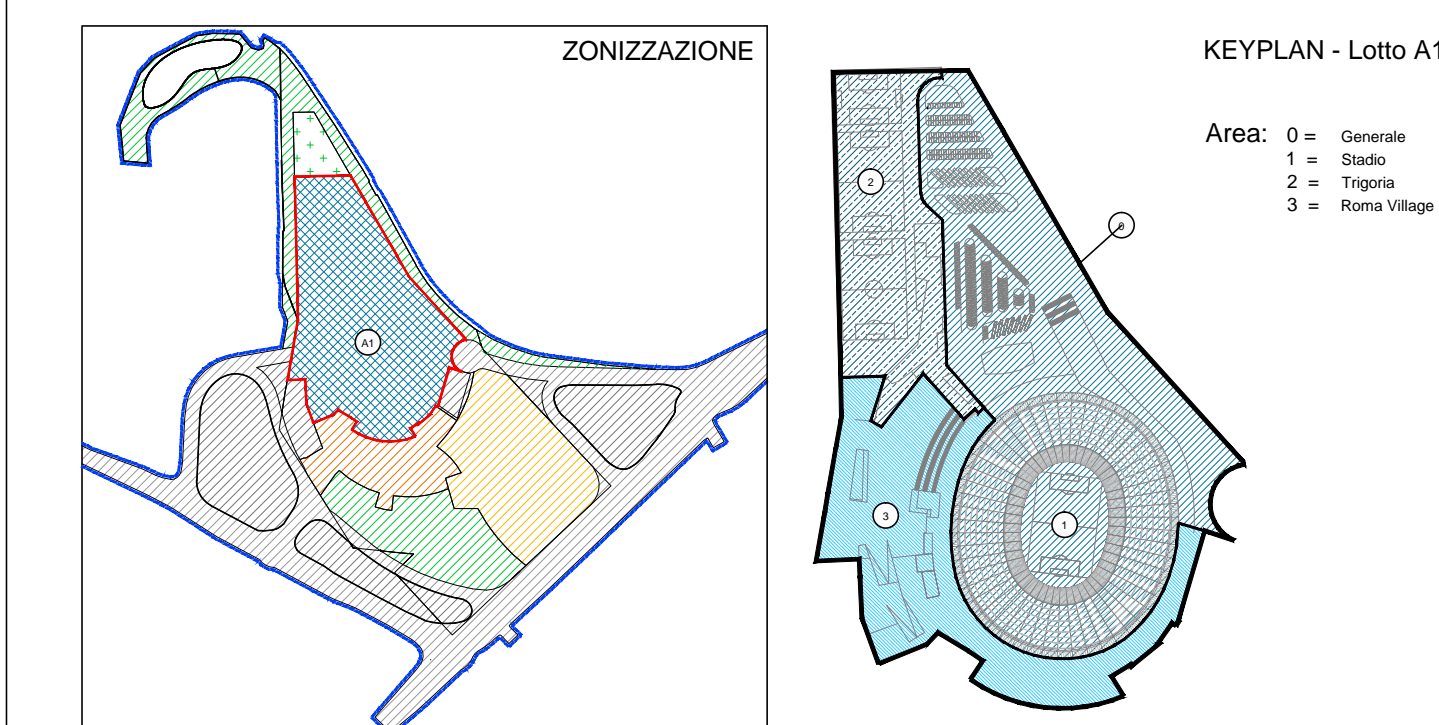
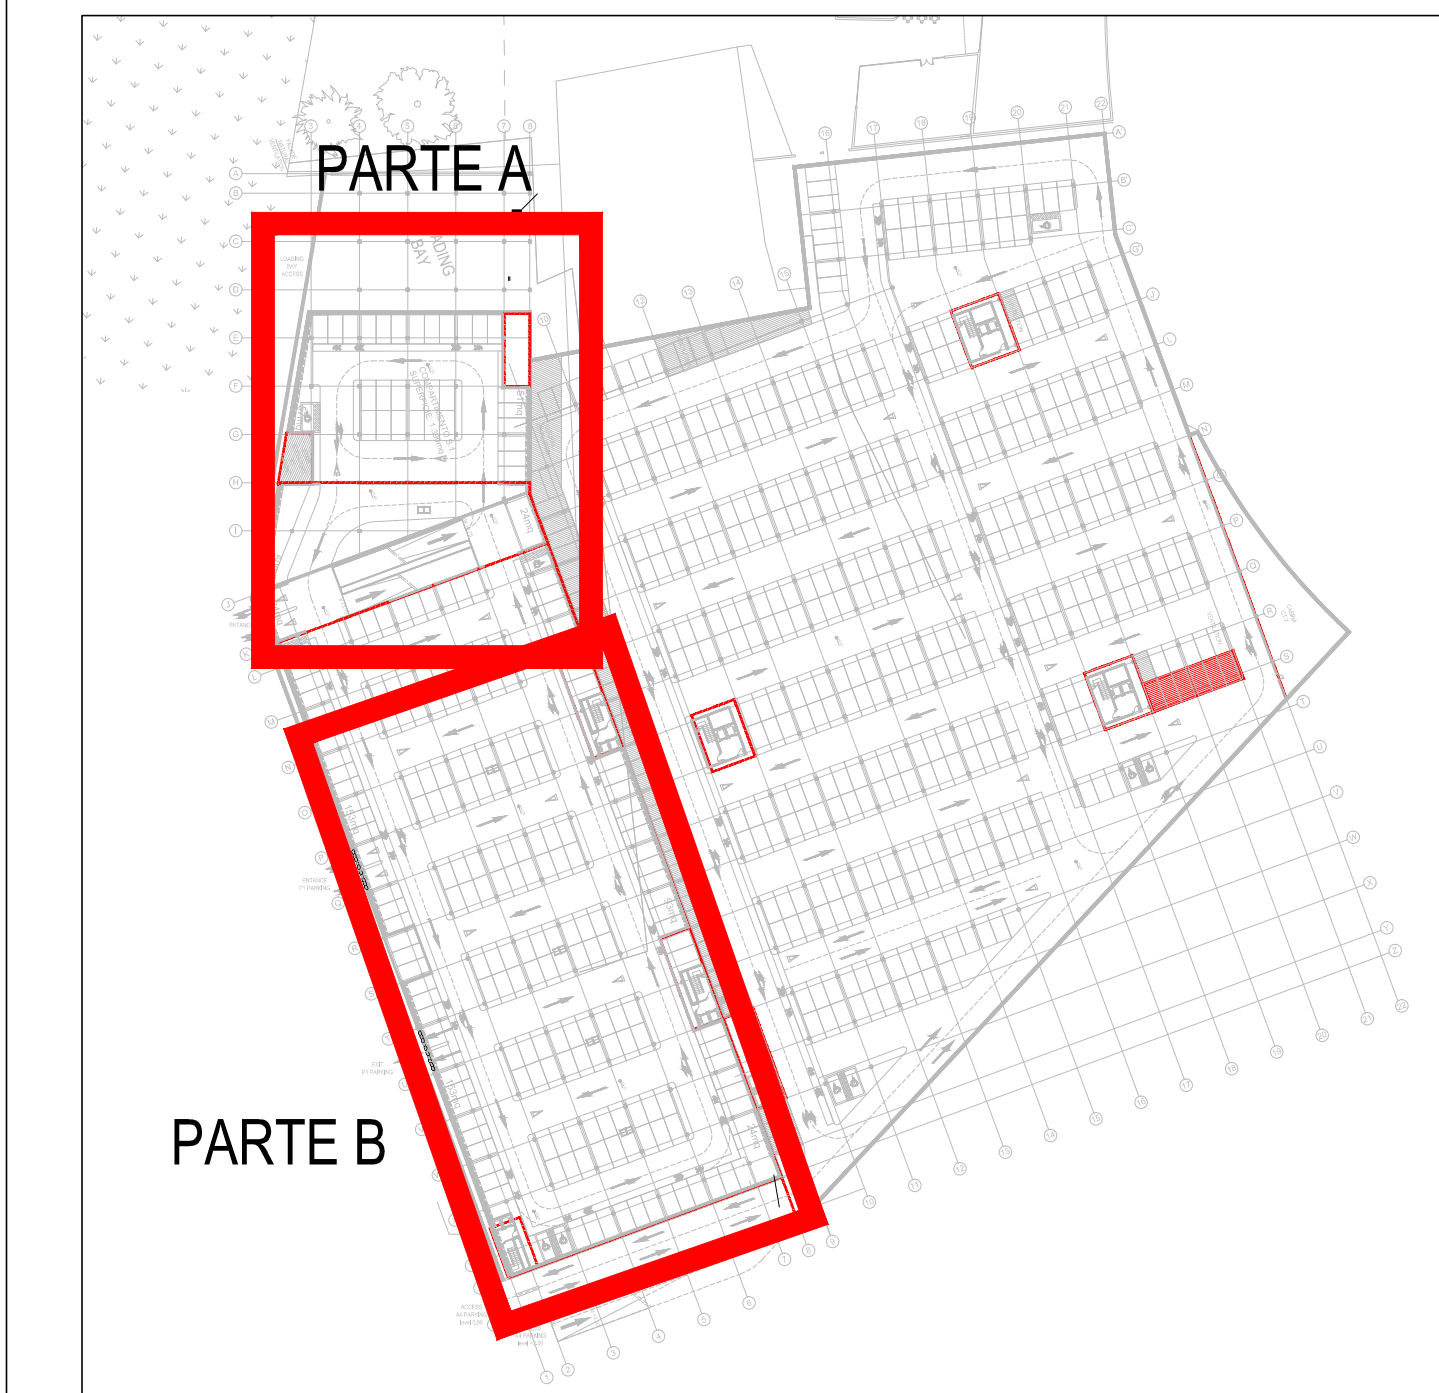
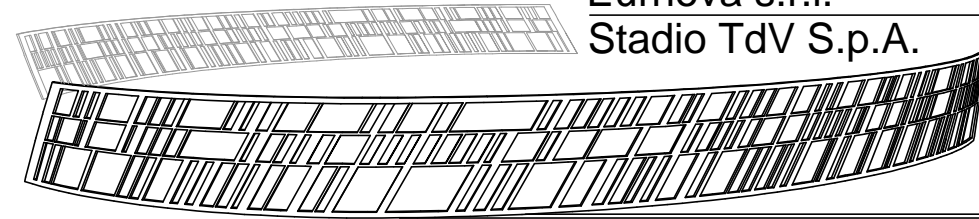


| LEGENDA SIMBOLI | |
|---|---|
|  | Tubazione impianto antincendio in acciaio zincato a Norma UNI EN 10255 serie media filettabile, verniciata di rosso per i tratti passanti fuori terra. Le tubazioni passanti all'esterno guaina di elastomero a cellule chiuse da 50 mm, rivestite in laminario di alluminio da 6/10 mm di spessore e dotate di cavo scaldante. |
|  | Tubazione impianto antincendio ad idranti in acciaio zincato a Norma UNI EN 10255 serie media filettabile, verniciata di rosso per i tratti passanti fuori terra. Le tubazioni passanti all'esterno guaina di elastomero a cellule chiuse da 50 mm, rivestite in laminario di alluminio da 6/10 mm di spessore e dotate di cavo scaldante. |
|  | Tubazione impianto antincendio con sistema automatico a sprinkler a Norma UNI EN 10255 serie media filettabile, verniciata di rosso per i tratti passanti fuori terra. Le tubazioni passanti all'esterno guaina di elastomero a cellule chiuse da 50 mm, rivestite in laminario di alluminio da 6/10 mm di spessore e dotate di cavo scaldante. |
|  | Gruppo attacco autopompa UNI 70 a due attacchi DN70 e girello a norma UNI 808, valvola di sicurezza, dispositivo di drenaggio, valvola di non ritorno e valvola di intercettazione normalmente aperta coperta con isolamento in guaina di elastomero espanso di spessore 50mm, laminario di alluminio e cavo scaldante. |
|  | UNI 45 a Norma UNI EN 671-2 completo di cassetta in acciaio zincato da parete o da incasso di nuova installazione con sportello "SAFE-CRASH", tubazione flessibile a Norma UNI EN 14540 da 20 m, rubinetto idrante con attacco Ø1 1/2", lancia erogatrice a triplice effetto e selletta portamanchetta |
|  | Idrante antincendio a parete UNI 70, manichetta appaltabile UNI 9487 certificata dal Ministero dell'Interno, pressione di esercizio 12 bar, pressione di scoppio 42 bar, cassetta in acciaio verniciato con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamina, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash, rubinetto idrante filettato 2" - UNI 70, lancia frangitrazione 16 mm UNI EN 671/1-2 |
|  | Sprinkler a bulbo a risposta standard A, secondo UNI EN 12259-1 e UNI EN 12845 |
|  | Valvola di controllo Sprinkler |
|  | Compartimenti REI |

NOTA:
Dovranno essere installati n°4 indicatori di CO e miscele infiammabili, per la rilevazione di concentrazioni superiori a 100 p.p.m. di picco e 50 p.p.m. in normale





Eurova.r.l.

Stadio TdV S.p.A.

COORDINATORE GENERALE

STADIO DELLA ROMA, Tor di Valle

Land Lease

20170 Milano (MI) Italia
T +39 02 58097110

MEIS Architects

10171 Roma (RM) Italia
T +39 06 28124440

SCE Project S.r.l.

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 77088501

GAE engineering s.r.l.

10126 Torino (TO) Italia
T +39 011 1564643

Thornton Tomasetti

60500 Courville, Texas 76030
USA
T +1 817 336 5000

ARUP

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 85527001

Officine Verdi

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45000000

Laboratorio di pianificazione e progettazione

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 77275004

Ingegneria dei trasporti

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45000000

Sistemistica

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45217541

Paritalia

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 49977721

Libeskind Architettura Srl

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 49000000

Studio Corbelli MAC 15 Srl - Arch MC Accame

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 49000000

Studio Asso To Tamburini

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 49000000

Piuaristi Srl

20137 Milano (MI) Italia
T +39 02 58000000

Studio Bichara Srl

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45000007

ABDR

20137 Milano (MI) Italia
T +39 02 58000007

Gesvim

20137 Milano (MI) Italia
T +39 02 58000006

CO.RE. Ingegneria Srl

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

S.T.E.

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

ICSS

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

ITALIA GREEN

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

Studio Busnengo

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

RTKL

20137 Milano (MI) Italia
T +39 02 58000006

STUDIO

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

Studio Nozzi

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

LAND

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

GEORGES

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

ING. LORENZO LOMBARDI

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

IDRAN

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

IN.CO. SpA

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

DEGOW ITALIA SRL

00187 Roma (RM) Italia
T +39 06 45210003

Impianto Antincendio - Rete Sprinkler

Pianta piano Primo

COORDINATORE GENERALE

15.06.2015 12:00

TDVOPAR0100G000000P0IM92101STA020500