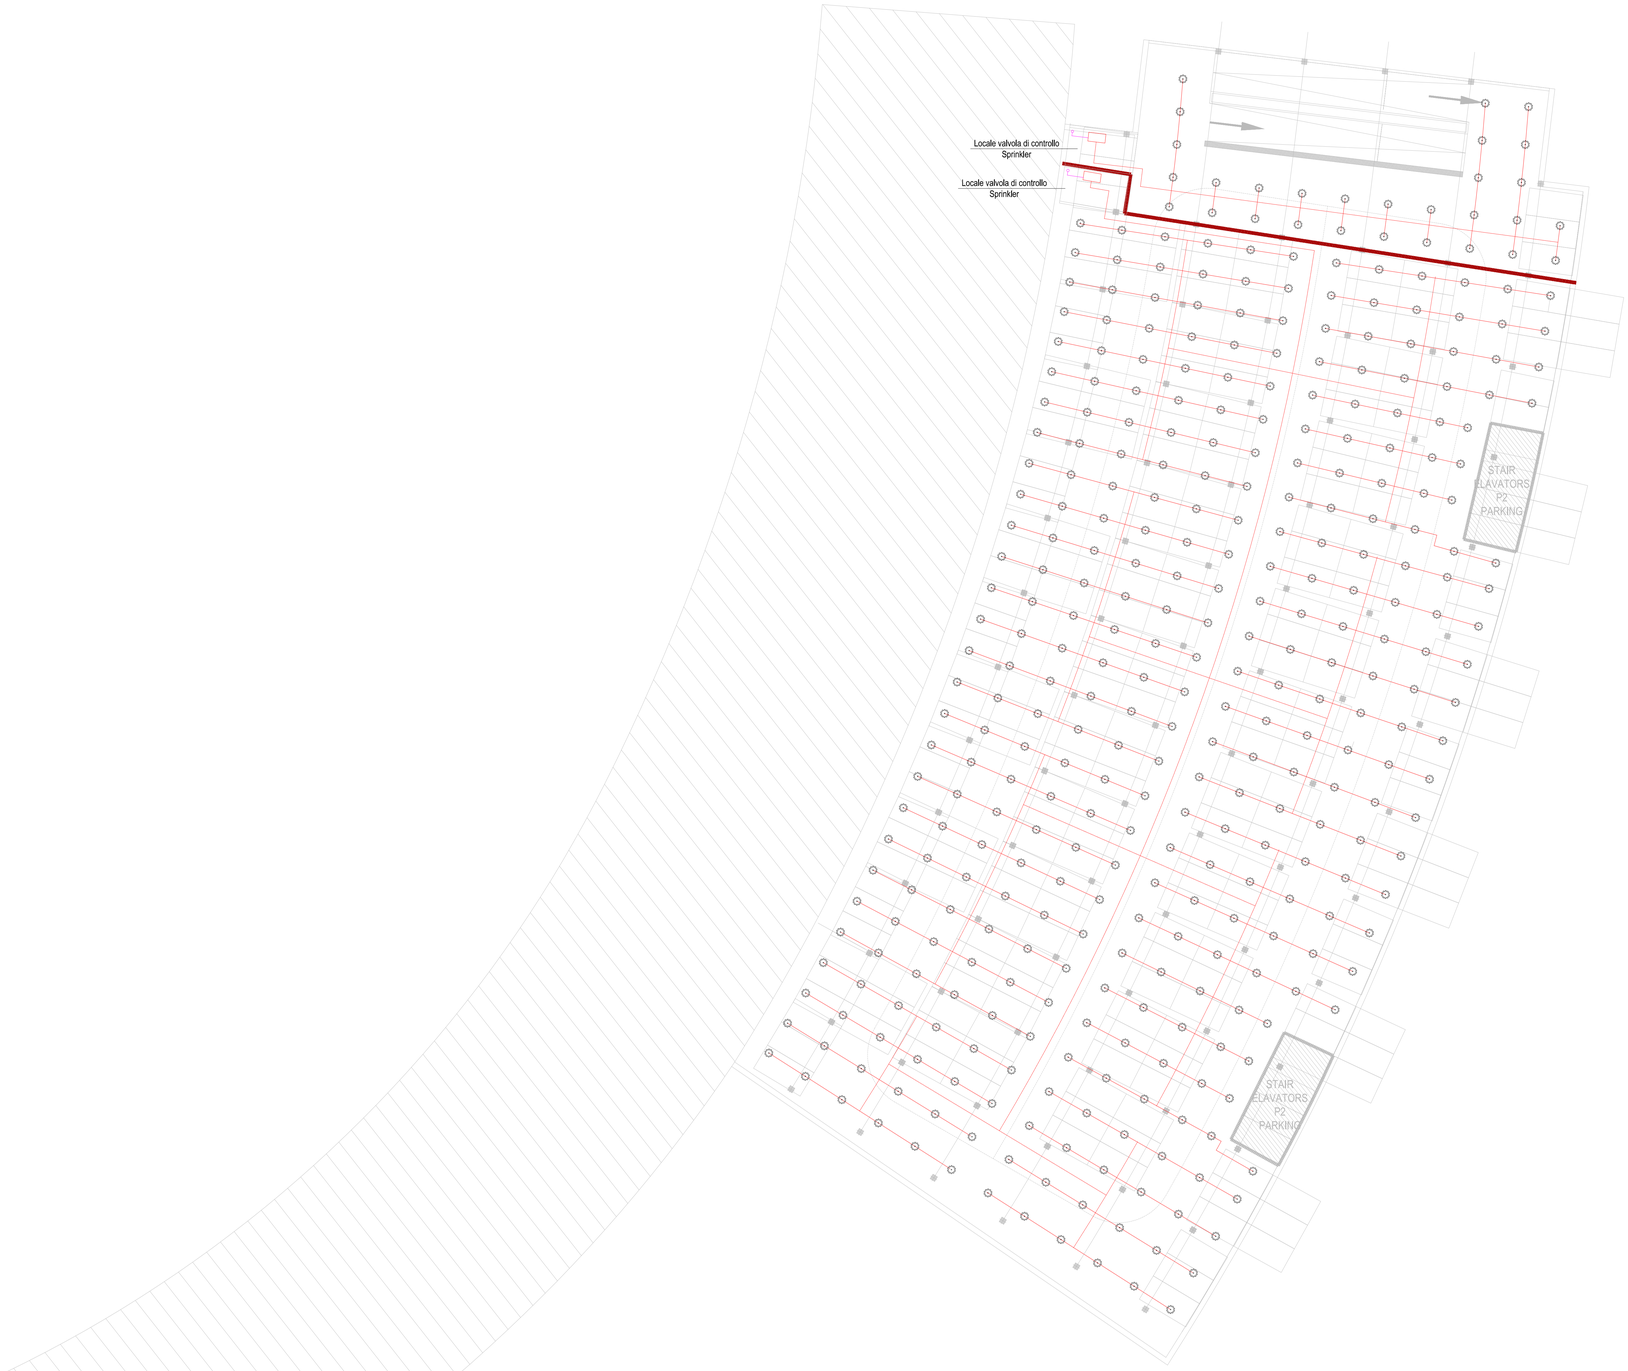

LEGENDA SIMBOLI

	Tubazione impianto antincendio in acciaio zincato a Norma UNI EN 10255 serie media filettabile, verniciata di rosso per i tratti passanti fuori terra. Le tubazioni passanti all'esterno guaina di elastomero a cellule chiuse da 50 mm, rivestite in lamierino di alluminio da 6/10 mm di spessore e dotate di cavo scaldante.
	Tubazione impianto antincendio ad idranti in acciaio zincato a Norma UNI EN 10255 serie media filettabile, verniciata di rosso per i tratti passanti fuori terra. Le tubazioni passanti all'esterno guaina di elastomero a cellule chiuse da 50 mm, rivestite in lamierino di alluminio da 6/10 mm di spessore e dotate di cavo scaldante.
	Tubazione impianto antincendio con sistema automatico a sprinkler a Norma UNI EN 10255 serie media filettabile, verniciata di rosso per i tratti passanti fuori terra. Le tubazioni passanti all'esterno guaina di elastomero a cellule chiuse da 50 mm, rivestite in lamierino di alluminio da 6/10 mm di spessore e dotate di cavo scaldante.
	Gruppo attacco autopompa UNI 70 a due attacchi DN70 e girello a norma UNI 808, valvola di sicurezza, dispositivo di drenaggio, valvola di non ritorno e valvola di intercettazione normalmente aperta coibentata con isolamento in guaina di elastomero espanso di spessore 50mm, lamierino di alluminio e cavo scaldante.
UNI45	Idrante UNI 45 a Norma UNI EN 671-2 completo di cassetta in acciaio zincato da parete o da incasso di nuova installazione con sportello "SAFE-CRASH", tubazione flessibile a Norma UNI EN 14540 da 20 m, rubinetto idrante con attacco Ø1 1/2", lancia erogatrice a triplice effetto e selletta portamanichetta
UNI70	Idrante antincendio a parete UNI 70, manichetta appiattibile UNI 9487 certificata dal Ministero dell'Interno, pressione di esercizio 12 bar, pressione di scoppio 42 bar, cassetta in acciaio verniciato con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash, rubinetto idrante filettato 2" - UNI 70, lancia frazionatrice 16 mm UNI EN 671/1-2
	Sprinkler a bulbo a risposta standard A, secondo UNI EN 12259-1 e UNI EN 12845
	Valvola di controllo Sprinkler
	Compartimenti REI

NOTA:
Dovranno essere installati n°3 indicatori di CO e miscele infiammabili, per la rilevazione di concentrazioni superiori a 100 p.p.m. di picco e 50 p.p.m. in normale

ZONIZZAZIONE



KEYPLAN - Lotto A1

Area: 0 = Generale
1 = Stadio
2 = Trigoria
3 = Roma Village





Committente:
Eurnova s.r.l.
Stadio TdV S.p.A.

STADIO DELLA ROMA, Tor di Valle

Programme management
Lend Lease
via Mosteiro, n°25
00187 Roma (RM) - Italia
T: +39 0240761801

Architettura - Progettazione Generale
MEIS Architects
1317 Ines Place
Venice, Los Angeles CA 90291
T: 310.392.324940

Architettura - Progettazione Esecutiva
SCE Project S.r.l.
via Cesare Cant, 2
20128 Milano - Italia
T: +39 02 70006530

Ge Business Sc
GAE engineering s.r.l.
corso Marconi, n°20
10125 Torino - Italia
T: +39 011 0984425

Consulenza aspetti A.I.
Thornton Tomasetti
6080 Center Drive, Suite 250
Los Angeles, CA 90045
T: 310.665.0010

Consulenza - ingegneri
ARUP
Corso Italia n° 13
20122 Milano - Italy
T: +39 02-89975001

Architettura - Progettazione Esecutiva
Officinae Verdi
piazza Buenos Aires 4/5
00198 Roma (RM) - Italy
T: +39 06-42020497

Laboratorio di pianificazione e progettazione
via Del Tiber, 43
00199 Roma - Italia
T: +39 0577350004

Ingegneria dei trasporti
via Cavour, n°296
00184 Roma (RM) - Italia
T: +39 06-481030

Sistemistica
Systemidea
via Lorentino, n°8
10143 Torino (TO) - Italy
T: +39 02-8231181

Consulenza Legale
Parsitalia
via Tevere, n°48
00198 Roma (RM) - Italia
T: +39 0685761

Consulenza Strutture
Libeskind Architettura Srl
via Spadari, n° 7 / 9
20123 Milano (MI) - Italia
T: +39-0294502380

Architettura - Progettazione Esecutiva
Studio Corderschi MCA 15 Srl - Arch MC Accame
Lungotevere Flaminio n.46
00196 Roma (RM) - Italia
T: +39 063211013

Studio Ass.to Tamburini
Via Dei Quarondi, 34
00186 Roma (RM) - Italia
T: +39 0674406303

Piuarch Srl
Via Palermo, 1
20121 Milano (MI) - Italia
T: +39 02 89696130

Studio Bichara Srl
Via dei due Ponti, 272
00189 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 33280757

Consulenza Acustica
ABDR
via delle Conce, n°20
00154 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 57304470-57

Consulenza Antincendio
Gesvim
Via Poli, n° 29
00187 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 69190966

CO.RE. Ingegneria Srl
Via Panisperna, 89
00187 Roma (RM) - Italia
T: +06 6034426

S.T.E.
via Sicilia, n°96
00187 Roma (RM) - Italia
T: +39 06-45210063

Consulenza Sicurezza
ICSS
International Centre for Sport Security
P.O Box 64163 Doha, Qatar

Consulenza Ambientale
ITALIA GREEN
Via Giovanni da Certo Antagonar
00153 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 83772126

Studio Busnengo
via Virgilio Maro, n°27
00195 Roma (RM) - Italia
T: +39 3855404191

Consulenza Impianti LV
RTKL
25 Farringdon Street, 10th floor
London EC4A 4AB
T: +44 20 73960404

Architettura - Progettazione Esecutiva
ALTIERI
via Cordenons n° 26/56
33010 Treppo (UD) - Italy
T: +39 0445-375300

Architettura - Progettazione Esecutiva
Studio Nozzi
via Tiburtina, N°7
00044 Frascati (RM) - Italia
T: 06 9427116

Architettura - Progettazione Esecutiva
LAND
Via Varesina, N°76 20121 Milano
20121 Milano - Italia
T: +39 02 80601144

Consulenza Geologica
GEORES
Via Roberto Lepetit, 234
20124 Milano
T: +39 0823351287

Consulenza Strutture
Ing. LORENZO LOMBARDI
Largo Passelli, 6
00137 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 86891291

Consulenza Acustica
IDRAN
via Gregorio VII, N°186
00125 Torino - Italia
T: +39 06 48900671

Consulenza Strutture
IN.CO. SpA
piazza Ferdinando De Lucia, N° 37
00139 Roma (RM) - Italia
T: +39 06 86506486

Consulenza Sicurezza
DEGW Italia SRL
Via Lombardini, 22
20143 Milano (MI) - Italia
T: +39 02 5412-1343

Consulenza Sicurezza
Cushman & Wakefield
43-45 Portman Square
London W1H 6LY - UK
T: +020 7935 5000

ambito

Redatto da (profilo e firma)	rev.	descrizione	data	eseguito	controllato	approvato
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma 6355 ANTONIO ALTIERI	00	EMISSIONE	15.06.15	D.B.	GM.T.	S.S.

norma file

descrizione
Impianto Antincendio - Rete Sprinkler
Pianta piano Primo

commessa	data	scala	
TDV	15.06.2015	1:200	TDV.OP.AR.0.2.0.0.G.0.0.0.0.0.PD.I.M.9.2.1.0.S.T.A.0.2.0.6.0.0